


Z SIECI CIEPLNEJ ZEWNĘTRZNEJ
2xØDn80

ETAP I

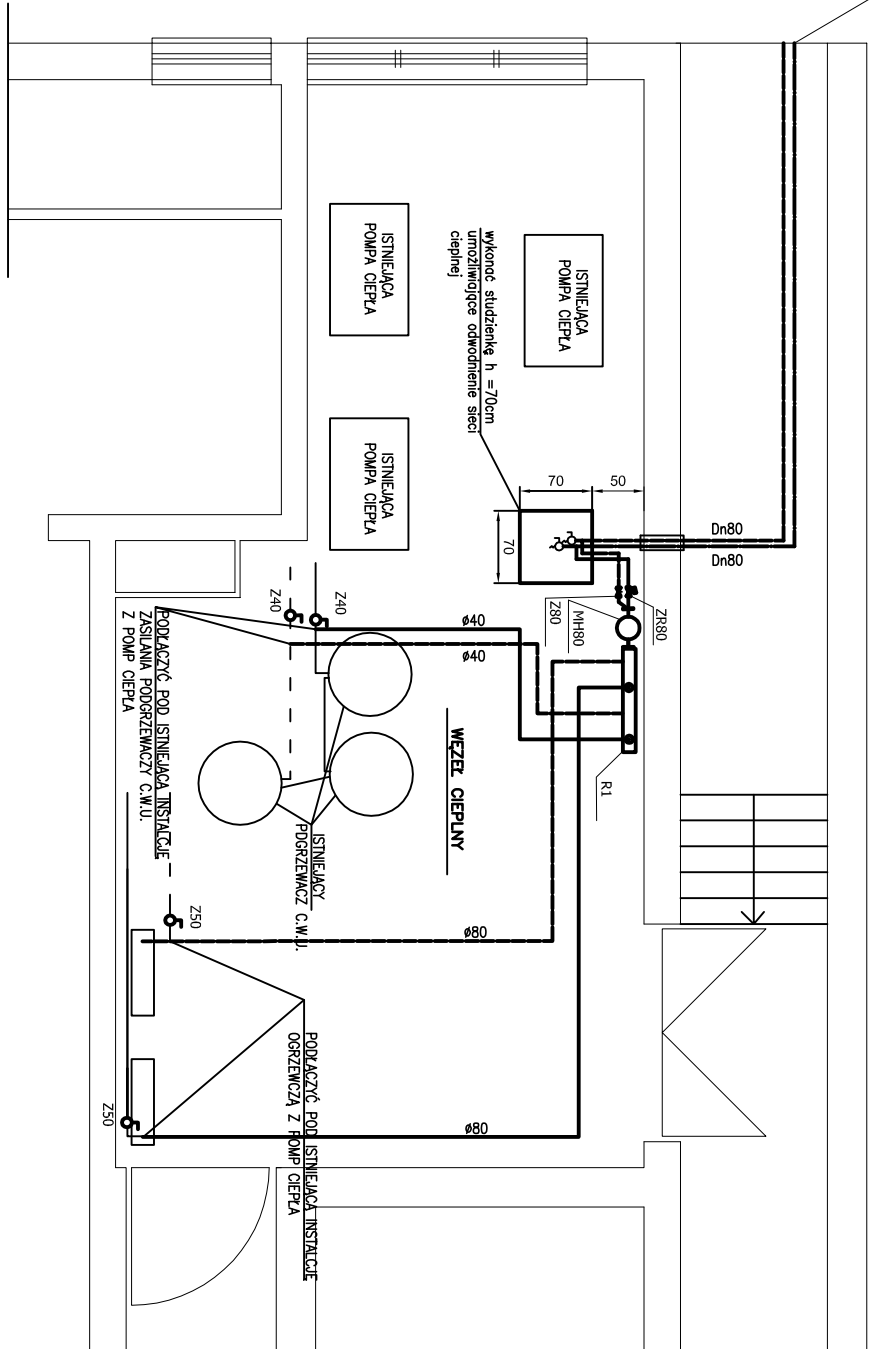

- OZNACZENIA:
- PROJEKTOWANA INSTALACJA OGRZEWACZA – ZASILANIE
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA OGRZEWACZA – POWRÓT
 - PROJEKTOWANA SIĘĆ CIEPŁA – ZASILANIE
 - PROJEKTOWANA SIĘĆ CIEPŁA – POWRÓT
 - ISTNIEJĄCA INSTALACJA Z POMPY CIEPŁA – ZASILANIE
 - ISTNIEJĄCA INSTALACJA Z POMPY CIEPŁA – POWRÓT
 - Ø80 PRZEWODY Z RUR STALOWYCH CZARNYCH

Branża:	Instalacje sanitarne			
	Data	Nazwisko	Podpis	
Projektowca	06.2010	M. Smolińska upr. nr WKP/0385/PWOS/09		P.P.P.M. POMET ul.Partyzantów 5 64-510 Wronki
Sprawdził	06.2010	S. Budzyński upr. nr WKP/0293/PWOS/08		
Obiekt	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji 64-500 Szamotuły, ul. Sportowa 6			
Temat opracowania	Modernizacja ogrzewania hali "WACŁAW" i hotelu "MARATON" w Szamotulach			Skala
Zakres opracowania	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI, BUDOWA WĘZŁÓW CIEPLNYCH ORAZ ZASILANIE MAGISTRALNIC			1:50
Temat rysunku	RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU HALI "WACŁAW"			Nr rys 4.